
| LEGENDA DE PONTOS | |
|---|---|
| | Condulete ou Caixa em PVC, conforme ET.5/67.9A/J3.025 |
| | Ponto de lógica em parede, conforme ET.5/67.9A/J3.025 |
| | Eletrocalha lisa 50X25mm sobre forro, nova (a instalar), conforme ET.5/67.9A/J3.025 |
| | Rack, conforme ET.5/67.9A/J3.025 |
| | Eletroduto em alumínio, novo (a instalar), conforme ET.5/67.9A/J3.025 |
| | Eletroduto corrugado em PVC, novo (a instalar), conforme ET.5/67.9A/J3.025 |
| | Perfilado liso 38x38 mm, novo (a instalar), conforme ET.5/67.9A/J3.025 |

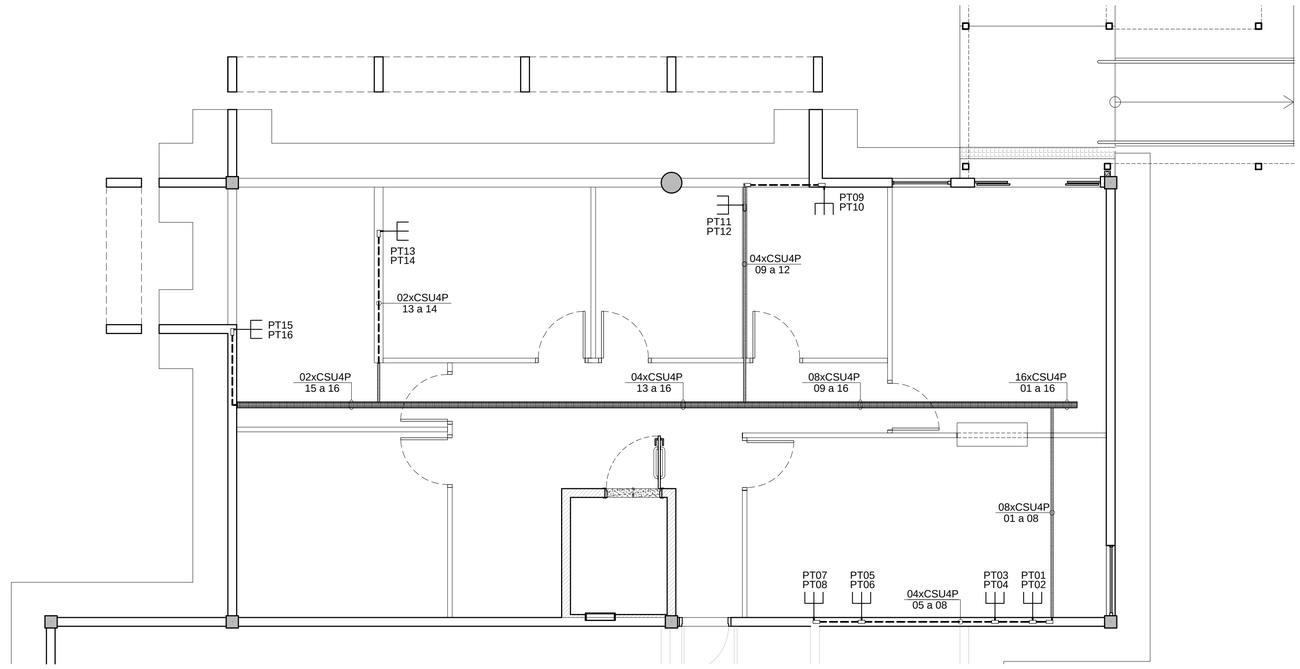


| Nº | MODIFICAÇÕES | DATA | AUTOR | VISTO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

METRÔ

Companhia do Metropolitano do Distrito Federal

(logo da contratada)

(código da contratada)

REGIÃO
ÁGUAS CLARAS

ENDEREÇO
AV. JEQUITIBÁ, Nº 155

AUTOR
EMMANUEL LUÍS ANSELMO JOANITTI

GLAKSON DA SILVA MOURA

VISTO
ONISLEY OLIVEIRA PINTO

R.T. IMPLANTAÇÃO / OBRA
.

AUTOR

| 16075/D-DF Nº ART/RRT | 11828/TD-DF Nº ART/RRT | CAU / CREA Nº ART/RRT | CAU / CREA Nº ART/RRT |
|---|---|---|---|

VISTO

| 20427/D-DF Nº ART/RRT | CAU / CREA Nº ART/RRT |
|---|---|

R.T.

| CAU / CREA Nº ART/RRT | CAU / CREA Nº ART/RRT |
|---|---|

USO INTERNO

Esta verificação não esgota as ocorrências que venham a ser levantadas à qualquer tempo. Caso aprovado, representa uma aceitação básica da peça técnica e não isenta os autores do cumprimento das exigências contratuais especificadas.

NÃO APROVADO ☐ APROVADO ☐

Parecer nº _____ Parecer nº _____

Data _____ Data _____

Assinatura(s) e Carimbo(s)

USO EXTERNO

ENCAMINHAMENTO

DOCUMENTO DE ORIGEM

DESTINAÇÃO

☐ ARQUIVO
☐ PROCESSO
☐ IMPLANTAÇÃO

Rub_____
Matr_____

| MODAL | LINHA |
|---|---|
| METRÔ | . |
| ETAPA | ÁREA |
| EXECUTIVO | . |
| ESCALA | FOLHA |
| 1/50 | . |
| DATA | REVISÃO |
| 11/04/2017 | 0A |

UNIDADE DE CONSTRUÇÃO / SISTEMA E SUBSISTEMA
PRÉDIO SERVIÇOS GERAIS/ARHS

REGIÃO / TRECHO
COMPLEXO DE MANUTENÇÃO

ESPECIALIDADE / SUBESPECIALIDADE / COMPONENTE DO SISTEMA
INST. PREDIAIS/REDE ESTRUTURADA

TIPO/ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
PLANTA BAIXA - BLOCO B (ARHS)
REDE ESTRUTURADA
.
.

CODIFICAÇÃO
DE.5/67.9A/J3.021